Kontrolljournal säkerhet KJ-2

Viktigt dokument

Kontrolljournal krävs i de flesta säkerhetsanläggningar. Kontrolljournalen ska innehålla uppgifter om anläggnings-ägare, anläggningsskötare, anläggar-firma mm. Andra uppgifter som typ av centralapparat, batterier, placeringar samt tidpunkt för driftsättning mm ska också finnas med.

Utdrag ur Svenska Stöldskyddsföreningens regler SSF 130 Bilaga A och B samt Larmlagen SFS nr: 1983:1097 är införda. Här regleras skyldigheter och rättigheter för anläggningsägaren.

Under anläggningens livstid ska sedan alla händelser som provning, utlösta larm, frånkopplingar, felsignaler, service, besiktningar mm antecknas.

Kontrolljournalen ska förvaras i eller invid centralutrustningen
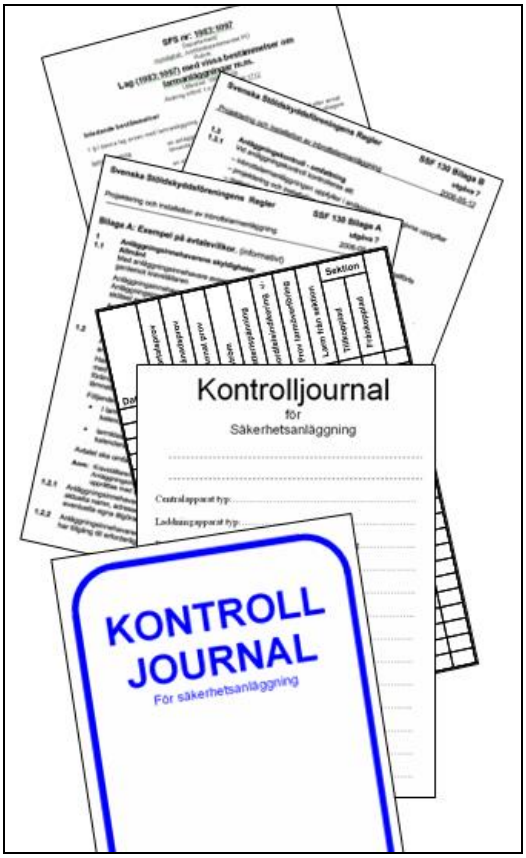
Artikelnummer		
KJ-2	E6301482	Kontrolljournal säkerhet